


## Cuadro General de Mando y Proteccion

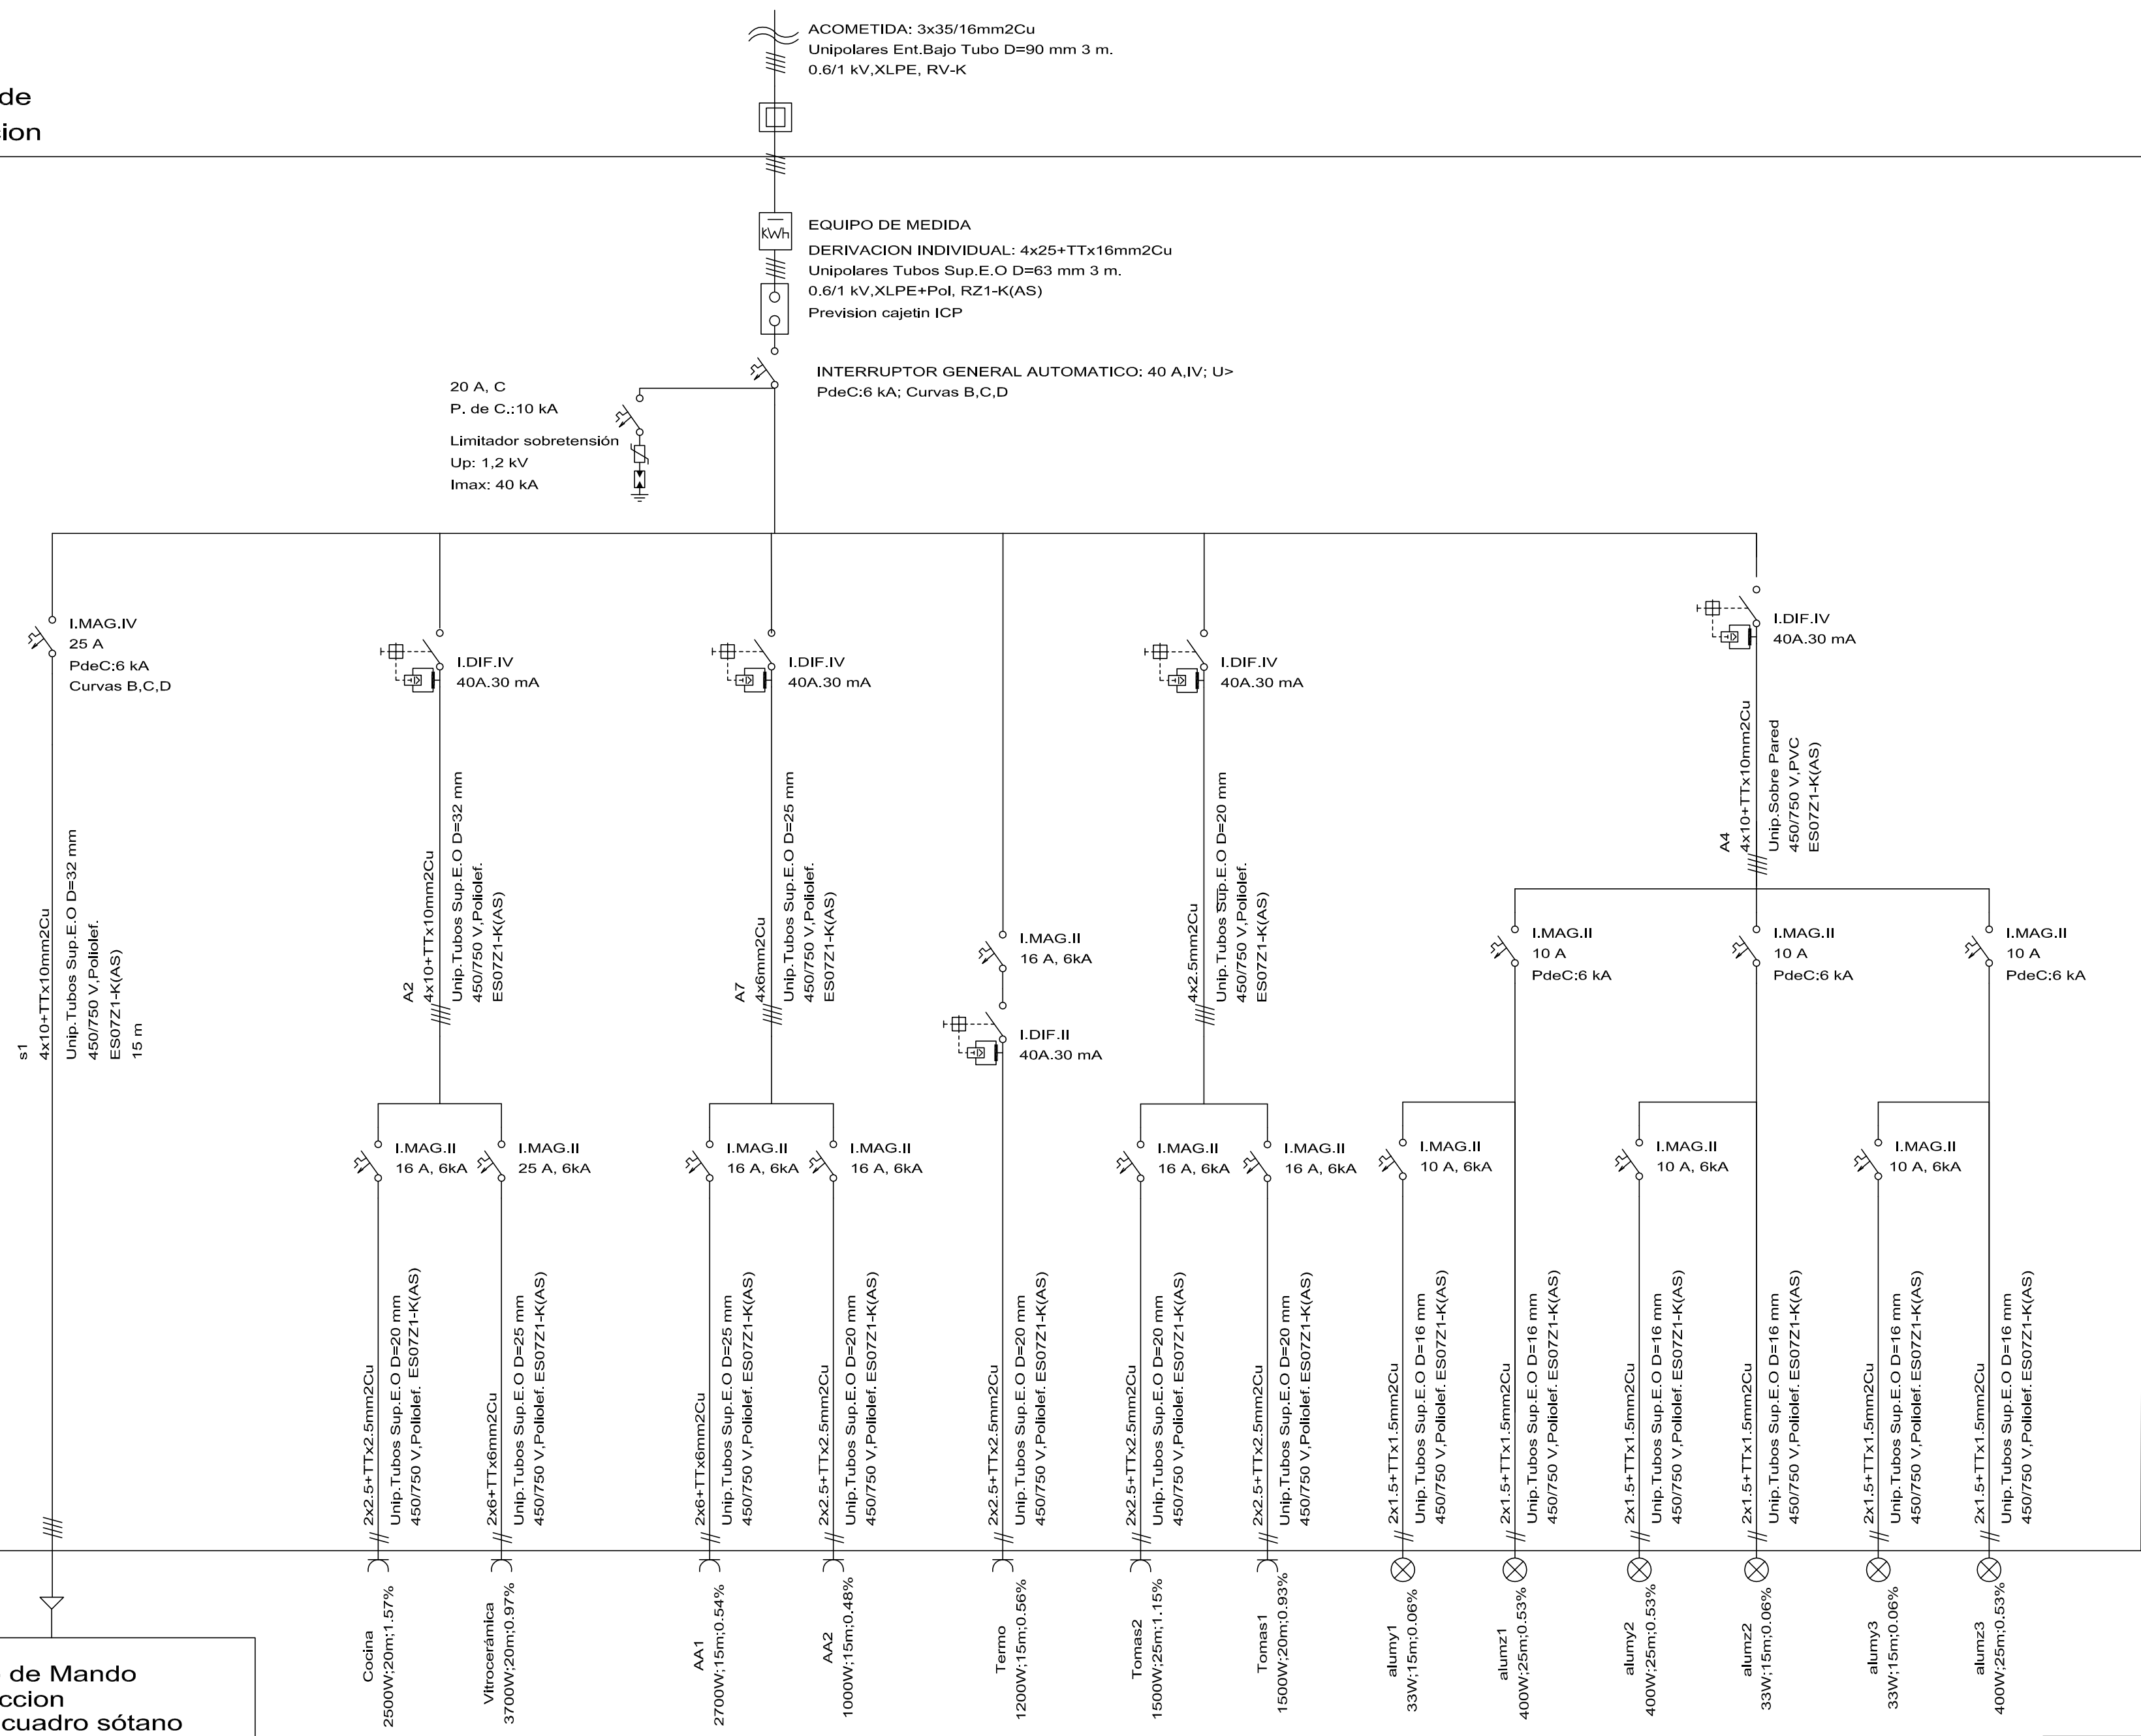

Cuadro de Mando  
y Proteccion  
s1 subcuadro sótano

OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EN EDIFICIO PARA CENTRO OCUPACIONAL

FIRMA:	SITUACIÓN: C/ CURA CABALLERO N° 15 - VALLESECO		
	FECHA: OCT - 2013	ESCALA: SE	14
	PLANO: ELECTRICIDAD - ESQUEMA UNIFILAR		